

PRILOG 1. ODLUKE O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA „N1“ ZA IZDAVANJE REDOVNOG ENERGIJSKOG AUDITA SISTEMA GRIJANJA

$$N1 = C_f + C_{nk}$$

$$C_{nk} = k1 \times C_{rea}$$

N1 – iznos troškova koji se uplaćuje ministarstvu za izdavanje redovnog energijskog audita

C_f – fiksni iznosi naknade za izdavanje redovnog energijskog audita - 50 KM


C_{nk} – iznos naknade za Nezavisnu kontrolu

k1- koeficijent - 0.08

C_{rea} - najviši iznos cijene redovnog energijskog audita


1.1. KLASA 1 - SISTEMI GRIJANJA od 20 kW do 100 kW

r/b	1	2	3	4	5
Snaga (kW)	20	40	60	80	100
C_{rea} (KM)	800	1126	1368	1584	1746
N1 (KM)	114	140	159	177	190

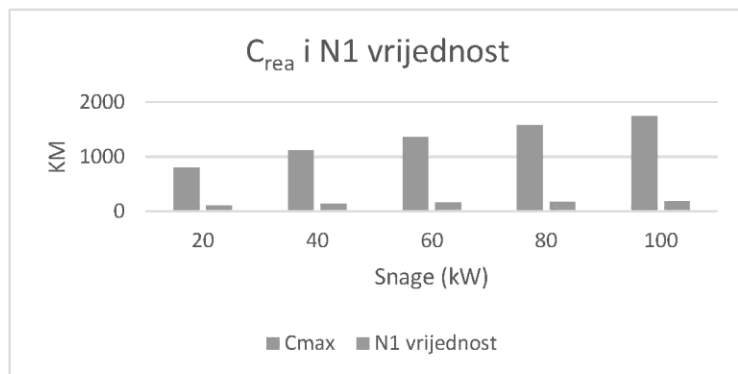

1.2. KLASA 2 - SISTEMI GRIJANJA 100 kW i preko 100 kW

r/b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Snaga (kW)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1700
C _{rea} (KM)	1746	2122	2350	2490	2620	2751	2880	3000	3080	3200	3360	3500	3675
N1 (KM)	190	220	238	249	260	270	280	290	296	306	319	330	344

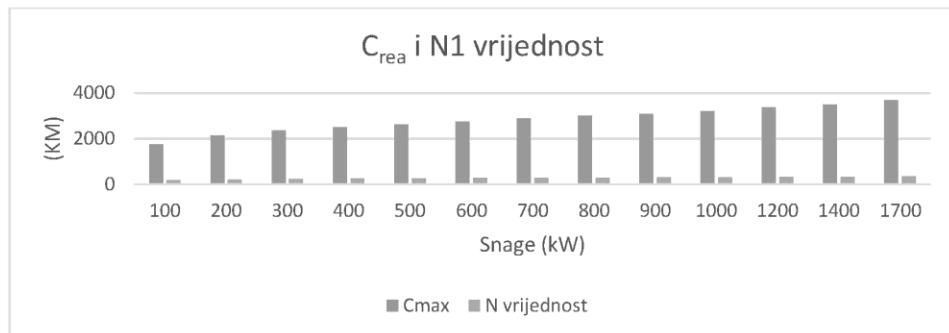

PRILOG 2. ODLUKE O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA „N1“ ZA IZDAVANJE REDOVNOG ENERGIJSKOG AUDITA SISTEMA KLIMATIZACIJE

$$N1 = C_f + C_{nk}$$

$$C_{nk} = k1 \times C_{rea}$$

N1 – iznos troškova koji se uplaćuje ministarstvu za izdavanje redovnog energijskog audita

C_f – fiksni iznosi naknade za izdavanje redovnog energijskog audita - 50 KM


C_{nk} – iznos naknade za Nezavisnu kontrolu

$k1$ - koeficijent - 0.08

C_{rea} - najviši iznos cijene redovnog energijskog audita

2.1. KLASA 1 - SISTEMI KLIMATIZACIJE od 12 do 35 kW

r/b	1	2	3	4	5	6
Snaga (kW)	12	15	20	25	30	35
C_{rea} (KM)	450	496	574	650	690	725
N1 (KM)	86	90	96	102	105	108

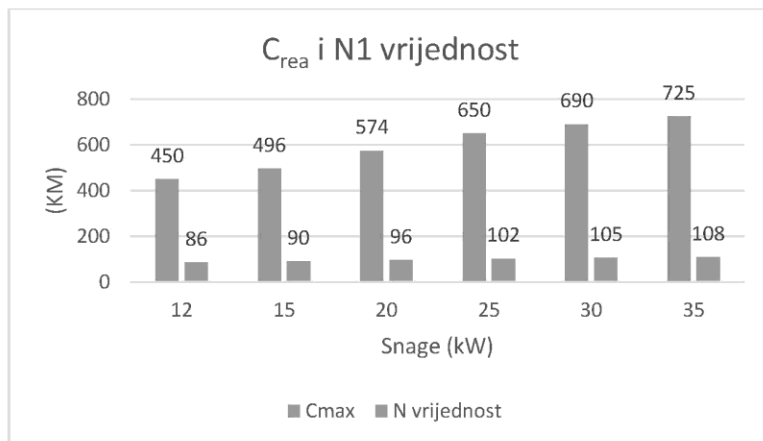

2.2. KLASA 2 - SISTEMI KLIMATIZACIJE 35 kW i preko 35 kW

r/b	1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20
Snaga (kW)	35	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
C _{rea} (KM)	725	799	972	1100	1200	1300	1360	1400	1450	1500	1550	1630	1700
N1 (KM)	108	114	128	138	146	154	159	162	166	170	174	180	186

