

КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Класа РИД-а	КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ	
1	Материје (чврсте, течне или њихове смјеше) и предмети који производе хемијском реакцијом гас, топлоту и притисак, који у кратком времену разара животну средину уз споредне ефекте (дим, звук).	ЕКСПЛОЗИЈЕ
2	Гасови под притиском у затвореним судовима, било да су гасовити (сабијени-компримовани), течни сабијени и дубоко хлађени и течни (растворени под притиском у погодном растварачу).	ИСТИЦАЊА ГАСА
3	Течне материје са тачком паљења испод 100 °С. Ове материје се могу упалити и на обичној (свакодневној) температури (испод 50 °С).	ПОЖАРА
4.1.	Чврсте материје које се врло лако пале варницом (искром).	ПОЖАРА
4.2.	Материје које се у додиру са ваздухом запале саме од себе.	ПОЖАРА
4.3.	Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове.	ПОЖАРА
5.1.	Материје које проузрокују паљење других материја (оксидацијом), али притом саме не сагоријевају.	ПОЖАРА
5.2.	Материје под називом “ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ” и имају под одређеним условима особину спонтаног распадања, што доводи до паљења других материја (оксидацијом), а није искључено и сагоријевање материје која је изазвала оксидацију.	ПОЖАРА
6.1.	Токсичне материје које могу у малој количини, једним јединим дејством и веома брзо да оштете здравље човјека или да изазову смрт: удисањем, упијањем преко коже или преко органа за варење.	ТРОВАЊА
6.2.	Органске материје које су продукти бактериолошке разградње (или ће то бити) па као такве могу бити узрок заразе (епидемије). Многе од њих имају крајње непријатан мирис па су због тога и добиле назив “загађујуће и заразне материје”.	ЗАРАЗЕ И ТРОВАЊА
7	Материје које су опасне по живот због радиоактивности.	РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА
8	Материје које својим хемијским дејством нападају кожу, слузокожу или очи особа са којима дођу у додир. Ако се нађу ван амбалаже, проузрокују штете на другим стварима или превозним средствима. Овдје су обухваћене и материје које тек под дејством воде образују корозивне материје течне, паре или магле.	КОРОЗИЈЕ (НАГРИЗАЊА)
9	Материје у облику праха које удисањем угрожавају здравље, као и материје које при пожару развијају токсичне гасове.	ТРОВАЊА И ПОЖАРА

Прилог 1а.

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗАВИСНО ОД КЛАСЕ РИД-а

Класа РИД-а	СРЕДСТВА ¹						
	А	Б	Ц	Д	Е	Ф	Х
2							
3							
4.1.							
4.2.							
4.3.							
5.1.							
5.2.							
6.1.							
6.2.							
7							
8							
9							

ЛЕГЕНДА:

А - вода, распршен млаз

Б - угљен-диоксид


Ц - пјена

Д - апарат за гашење

Е - суви пијесак

Ф - хлађење посуде водом

Х - забрањена употреба воде



ДА



НЕ

1. Ово су општа упутства. С обзиром на то да има доста материја гдје могу бити и одступања од горње табеле, детаљније податке за конкретан случај потражити у упутству које пошиљалац прилаже уз превозни документ за случај да дође до удеса, односно неправилности у току превоза.

УЗОРЦИ ЛИСТИЦА ОПАСНОСТИ
Опасност класе 1 – Експлозивне материје и предмети



(Бр. 1)

Разреди 1.1, 1.2 и 1.3

Симбол (бомба која експлодира):
црно на наранџастом основу; број “1” у доњем углу.



(Бр. 1.4)

Разред 1.4



(Бр. 1.5)

Разред 1.5



(Бр. 1.6)

Разред 1.6

Црне цифре на основу наранџасте боје морају бити високе 30 mm и дебеле 5 mm (на листици опасности од 100 mm · 100 mm); цифра “1” у доњем углу:

- податак о разреду – остаје празно ако експлозивна особина представља споредну опасност,
- податак о групи подношљивости (компатибилности) – остаје празно ако експлозивна особина представља споредну опасност.

Опасност класе 2

Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском




(Бр. 2.1)

запаљиви гасови

Симбол (пламен):

црно или бијело на црвеном основу; број “2” у доњем углу.

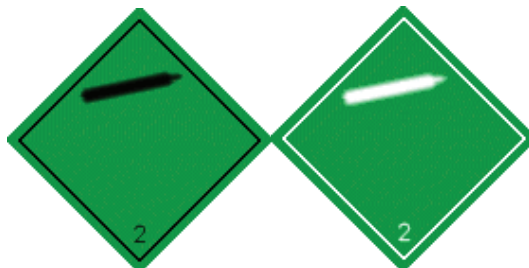

(Бр. 2.2)

незапаљиви, неотровни гасови

Симбол (плинска боца):

црно или бијело на зеленом основу; број “2” у доњем углу.



(Бр. 2.3)

отровни гасови

Симбол (мртвачка глава са укрштеним костима):
црно на бијелом основу; број “2” у доњем углу.

Опасност класе 3

Запаљиве течности



(Бр. 3)

Симбол (пламен):

црни или бијели на црвеном основу; број “3” у доњем углу.

Опасност класе 4.1

Запаљиве чврсте материје



(Бр. 4.1)

Симбол (пламен):

црно на бијелом основу са седам (7) вертикалних црвених трака;
број “4” у доњем углу.

Опасност класе 4.2

Материје склоне самопаљењу



(Бр. 4.2)

Симбол (пламен):

црно на бијелом (горња половина) и црвеном основу (доња поло-
вина); број “4” у доњем углу.

Опасност класе 4.3

Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове



(Бр. 4.3)

Симбол (пламен)

црни или бијели на плавом основу; број “4” у доњем углу.

Опасност класе 5.1

Оксидирајуће материје



(Бр. 5.1)

Симбол (пламен изнад круга):

бијело на жутом основу; број “5.1” у доњем углу.

Опасност класе 5.2

Органски пероксиди



(Бр. 5.2)

Симбол (пламен изнад круга):

бијело на жутом основу; број “5.2” у доњем углу.

Опасност класе 6.1

Отрови



(Бр. 6.1)

Отровна материја

Симбол (мртвачка глава са укрштеним костима):
црно на бијелом основу; број “6” у доњем углу.

Опасност класе 6.2
Зарађујуће и заразне материје



(Бр. 6.2)

Облик унутар листице означава: инфективну материју која на разне начине може да угрози здравље.
Симбол је три полумјесеца у кругу, црно на бијелом основу, разреда 6, како је у доњем углу.

Опасност класе 7
Радиоактивне материје



(Бр. 7A)

ЖУТО

Симбол зрачења (дјетелина):

Обавезан текст у доњој половини листице опасности:

“RADIOAKTIVNO”

(њем. RADIOACTIV)

(енгл. RADIOACTIVE)

“SADRŽAJ ...”

(њем. INHALT ...)

(енгл. CONTENT ...)

“AKTIVNOST ...”

(њем. AKTIVAT ...)

(енгл. ACTIVITY ...) и после ријечи: “RADIOAKTIVNO” додата је једна вертикална црвена трака;

број “7” у доњем углу.



(Бр. 7B)

Категорија II – ЖУТО

Симбол зрачења (дјетелина):

црно на жутом основу са бијелим оквиром (горња половина) и на бијелом основу (доња половина); прописан текст: “RADIOAKTIVNO” стоји црно у доњој половини листице опасности:

(њем. RADIOACTIV)

(енгл. RADIOACTIVE)

“SADRŽAJ ...”


(њем. INHALT ...)

(енгл. CONTENT ...)

“AKTIVNOST ...”

(њем. AKTIVAT ...)

(енгл. ACTIVITY ...)

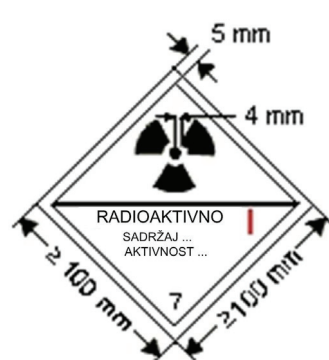

(Бр. 7C)

Категорија III – ЖУТО

у црно уоквиреном пољу


“TRANSPORTNI POKAZATELJ”

(њем. TRANSPORT-KENIZAHL)

(њем. TRANSPORT-KENIZAHL)

иза ријечи: “RADIOAKTIVNO” стоје двије и три вертикалне црвене траке;

број “7” у доњем углу.




(Бр. 7E)

Дјелјиве (фисионе) материје класе 7

Симбол: бијели основ, прописан текст, црно у горњој половини листице опасности, “FISIONO” (енгл. “FISSILE”), у црно уоквиреном пољу у доњој половини листице опасности: “ПОКАЗАТЕЉ КРИТИЧНЕ СИГУРНОСТИ” (енгл. “CRITICALY SAFETY INDEX”), цифра “7” у доњем углу.

Велика листица (плакат) за радиоактивне материје класе 7



(Узорак 7D)

Симбол (симбол зрачења):
црни; позадина: горња половина жуто са бијелим оквиром, доња
половина бијело.


Опасност класе 8
Корозивне (нагризајуће) материје



(Бр. 8)

Симбол (течности које се просипају из двије епрувете и нагризају
шаку и метал):
црно на бијелом основу (горња половина); црни основ са бијелим
оквиром
(доња половина); број "8" у доњем углу.

Опасност класе 9
Остале опасне материје




(Бр. 9)

Симбол седам (7) вертикалних трака (у горњој половини): црно
на бијелом основу; подвучен број "9" у доњем углу.




(Бр. 10)

двије црне стрелице на бијелом или одговарајућем контрастном
основу (димензије 148 mm · 210 mm)

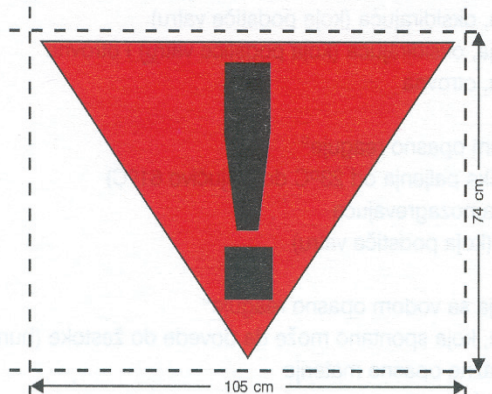

(Бр. 11)

опрезно маневрисати
црвени троугао са црним ускличником
на бијелом основу

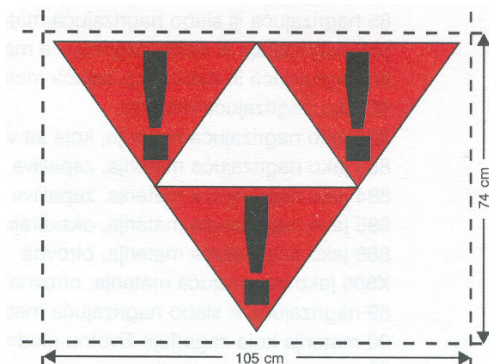


(Бр. 12)

Забрана одбацивања или ранжирања на спушталици. Не смије
да налијеће на друга кола и мора да буде заштићен од налијетања
других кола (три црвена троугла са црним узвичником).

- (1) Димензије, види листицу бр. 1
- (2) Димензије, види листицу бр. 7A
- (3) Ознака броја подјеле и слово групе подношљивост (ком-
патибилности)
- (4) Ознака слова одговарајуће групе подношљивости (компа-
тибилности), (код листица бр. 1.4; 1.5; 1.6)
- (5) Мјере листица за комаде за отправаљање смањују се на мје-
ру A7 (74 mm · 105 mm)


У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА РИД-а

Примјер наранџастог обиљежја са бројем за обиљежавање
опасности и бројем УН

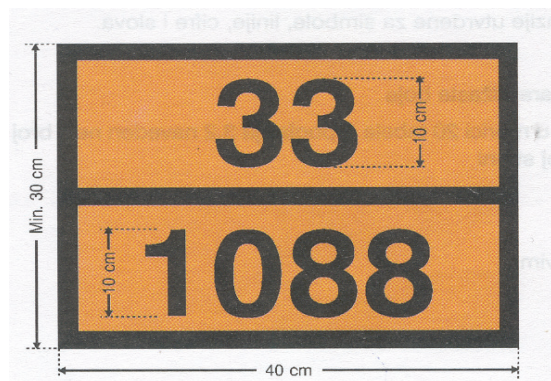

СРЕДСТВА У КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ЊИХОВО ОБИЉЕЖАВАЊЕ

I - Контејнер-цистерна

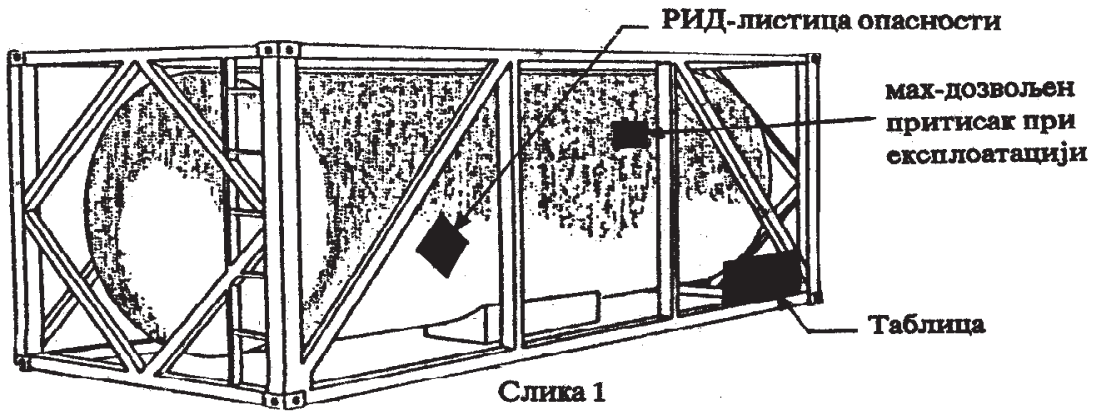


Слика 1

Ради идентификације на цистерни, на лако уочљивом мјесту, мора се поставити таблица. Натписи на овој табlici морају бити штампани, гравирани или нанесени неким другим сличним поступком. Да би натписи били читљиви, таблица не смије да буде обојена. Таблица треба да садржи:

- | | |
|--|----------------|
| - ознаку типа контејнера, | |
| - датум првог хидростатичког испитивања | година/мјесец, |
| - испитни притисак | бар, |
| - максимални притисак (дозвољен у експлоатацији) | бар, |
| - укупни капацитет и | |
| - датум контролног хидростатичког испитивања | година/мјесец. |

КОНТЕЈНЕР-ЦИСТЕРНА СА ИЗОЛАЦИЈОМ И СИСТЕМОМ ПАРНОГ ГРИЈАЊА:

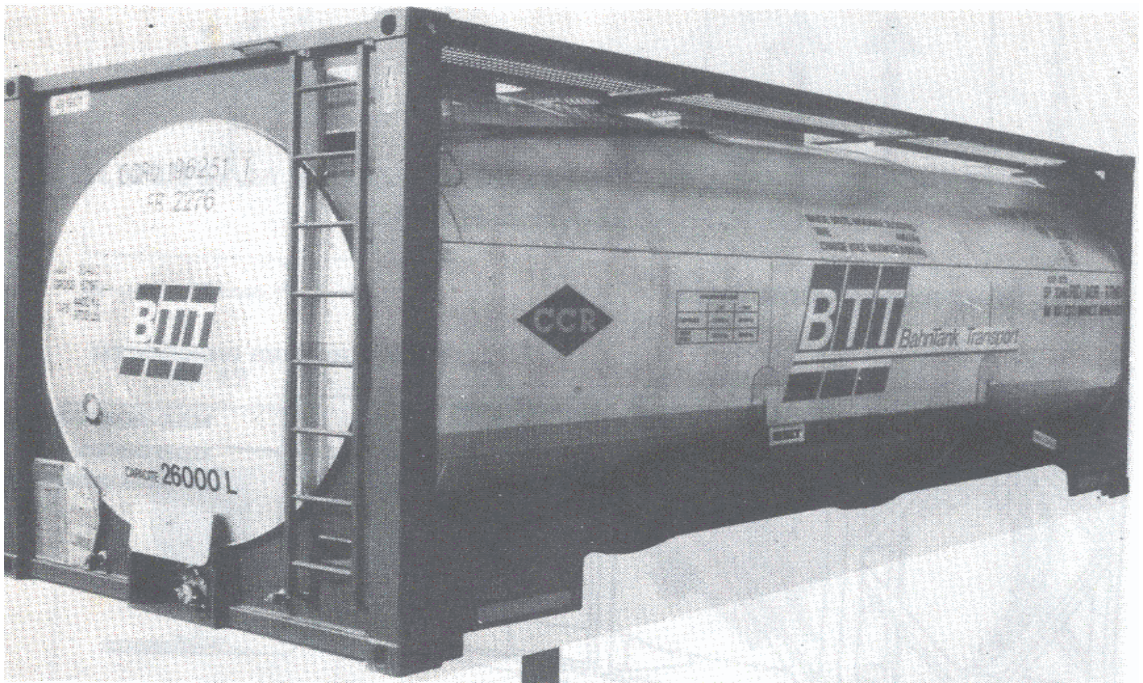Слика 2
ИМО 101:

БТТ – контејнер-цистерна


Карактеристике БТТ – контејнер-цистерна ИМО 101

дужина	6058 mm	укупна тежина	36.000 kg
ширина	2438 mm	сопствена тежина	4400 kg
висина	2591 mm	запремина	26 m³.

Изолација и систем парног гријања са гријном површином од 7,5 m² омогућују транспорт и за робу за коју је потребна температура до 120 °C у току транспорта, при минималном губитку топлоте.


Ова серија контејнер-цистерне је дозвољена за транспорт опасних материја (РИД) класе 3, 6.1 и 8.

Максимални притисак (дозвољен у експлоатацији) је 4,5 /бар/.

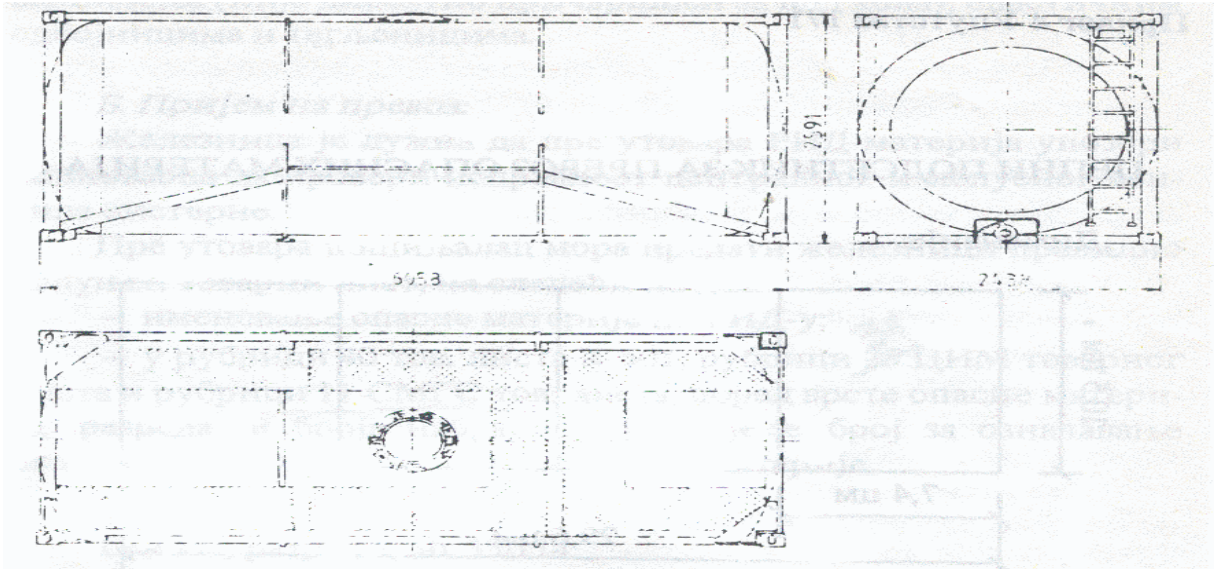

Слика 3


II - Кола-цистерна

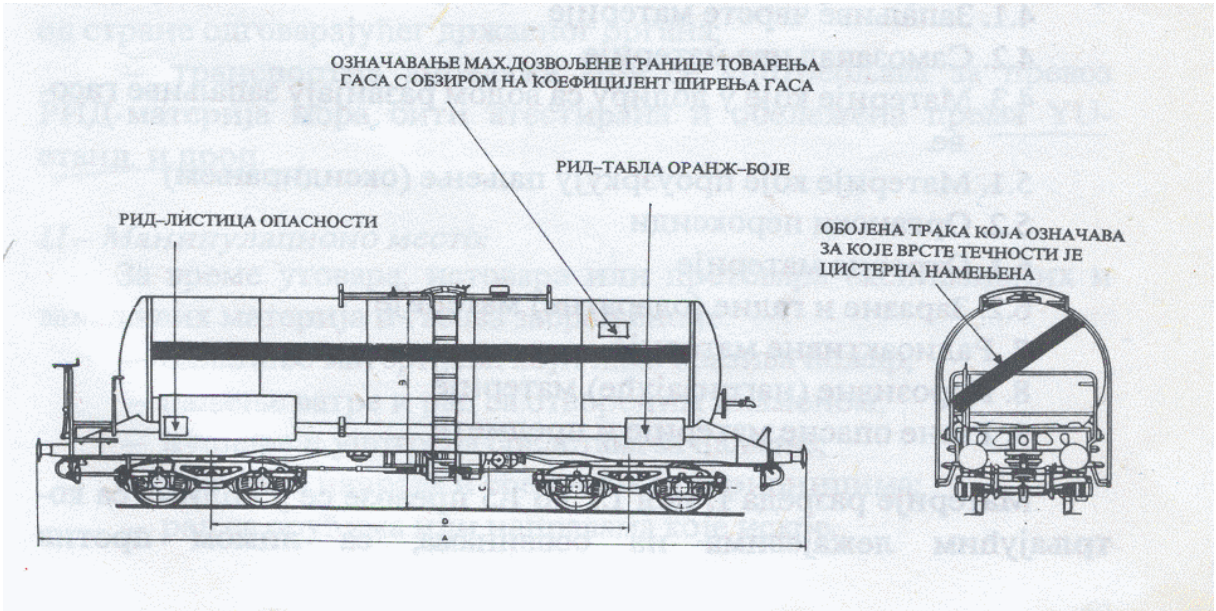

Прилог 4.

ЦЕПНИ ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Димензије:

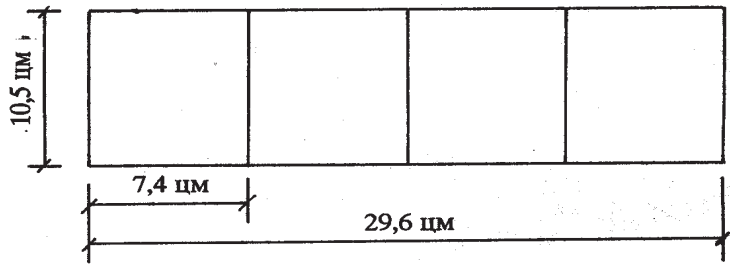

А - Класе РИД-а:

1. Експлозивне материје и предмети,
2. Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском,
3. Запаљиве течности,
- 4.1. Запаљиве чврсте материје,
- 4.2. Материје склоне самопаљењу,
- 4.3. Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове,
- 5.1. Оксидирајуће материје,
- 5.2. Органски пероксиди,
- 6.1. Отрови,
- 6.2. Загађујуће и заразне материје,
7. Радиоактивне материје,
8. Корозивне (нагризајуће) материје и
9. Остале опасне материје.

Материје класе 1. разреда 1.1. до 1.6. превозе се у колима са котрљајућим лежачевима на осовинама, са лимом против варничења (није директно причвршћен за под кола) еластичним одбојницима и тегленицима.

Б - Пријем на превоз:

1. ЖРС је дужна да прије утовара РИД-материја упозори пошиљача да провјери исправност централног и испусног вентила цистерне.
2. Прије утовара пошиљалац мора предати ЖРС правилно испуњен товарни лист, на сљедећи начин:
 - а) именовање опасне материје по РИД-у,
 - б) у рубрици 40 тов. листа К-501, рубрици 21 ЦИМ товарног листа, поред врсте опасне материје, класе и броја набрајања, уписује се број за означавање опасности и број за означавање опасне материје (примјер: "666, UN 1098 ALIL ALKOHOL, 6.1(3), I"),
 - в) у тов. листу К-501 рубрика 40 и ЦИМ тов. листу рубрика 23 мора се прецртати знаком "X",
 - г) уз тов. лист пошиљалац прилаже и Упутство о посебним мјерама безбједности,
 - д) при превозу експлозивних, радиоактивних и отровних материја пошиљалац мора приложити и одобрење за превоз издато од стране надлежног органа државне управе и
 - ђ) транспортна амбалажа која се употребљава за превоз РИД-материја мора бити атестирана и обележена према стандардима за одговарајући разред опасне материје.

В - Манипулационо мјесто:

1. За вријеме утовара, истовара или претовара експлозивних и запаљивих материја и гасова забрањено је:
 - а) држање материја и уређаја који могу да изазову пожар или омогуће његово ширење,
 - б) држање отвореног пламена или рад са отвореним пламеном (заваривње и сл.),
 - в) пушење и употреба средстава за паљење (шибице, упалачи),
 - г) употреба уређаја или средстава који имају ватрено ложиште,
 - д) рад са алатом или уређајем који варнички,
 - ђ) постављање надземних електричних водова, без обзира на напон и
 - е) рад мотора возила, изузев када служи за погон пумпи и компресора смјештених на ауто-цистерни и када је снабђен хватачем варница на издувној цијеви мотора.
2. Током утовара, истовара или претовара опасних материја мора се предузети сљедеће:
 - а) искључити напон у електричном надземном воду, ако се налази изнад манипулационог мјеста и
 - б) искључити рад мотора на друмском возилу које се налази на манипулационом мјесту, а за случај проласка дизел-локомотиве сусједним колосијеком затворити регулатор.

Г - Увршћење у воз:

1. Свака кола или велики контејнер означена РИД-листицама класе 1 до 1.6 (опасност од експлозије) морају имати сигурносни размак од одбојника кола, односно зидова великог контејнера од минимално 18 m или се одвајају са најмање једним четворо или вишеосовинским или са двоје двоосовинских штитних кола од кола олистаних РИД-листима бр. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3 или 5 (опасност од пожара, самозапаљиве материје и материје које изазивају паљење).


2. Као штитна кола уврштавају се празна или товарна кола која не носе ниједну РИД-листичу опасности од 1 до 9.

Д - Обилежавање цистерни и табле упозорења о степену опасности:

1. Као обзиром на врсту течности која се превози у њима, цистерне су подијелене у 12 група. Да би се одмах знало за које врсте течности је цистерна, катао цистерне је обојен одређеном бојом, као и трака на челу цистерне.

Примјер:

Вагон-цистерне за превоз течних гасова (материје класе 2 РИД-а) морају бити означене по дужини суда наранџастом траком:

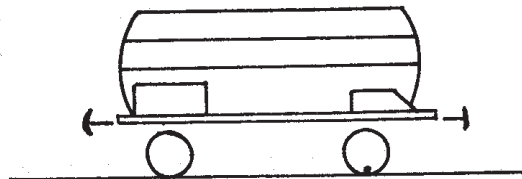

РИД – табела органа државне управе – боје, димензије 40 cm · 30 cm.

33	- бројчана ознака опасности
1203	- УН број опасне материје

- а) Бројчана ознака опасности указује на сљедеће опасности:
 - 1) истицање гаса због притиска или хемијске реакције,
 - 2) запаљивост течних материја (пара) и гасова или самозагријавајућа течна материја,
 - 3) запаљивост чврстих материја или самозагријавајућа чврста материја,
 - 4) оксидирајућа материја (која подстиче ватру),
 - 5) отровност или опасност зараза (инфекција),
 - 6) нагризајуће дејство и
 - 7) опасност спонтане бурне реакције.
- У комбинацији двије или три ове цифре:
- 22 - дубоко расхлађен гас, загушљив,
 - 223 - дубоко расхлађен гас, запаљив,
 - 236 - гас који гори – отрован,
 - 30 - запаљива течна материја (тачка паљења од 23°C до (укључујући и) 60°C),
 - 33 - запаљива течна материја (тачка паљења испод 23°C),
 - x333 - самозапаљива течна материја која са водом реагује опасно,
 - 446 - запаљива чврста материја, отровна, која се при повећаној температури налази у растопљеном стању,
 - 63 - отровна материја и
 - 839 - нагризајућа и слабо нагризајућа материја, запаљива (тачка паљења од 23°C до (укључујући и) 60°C) која спонтано може да доведе до бурне реакције.

Ако је испод броја који означава опасност додато "х" (као на примјер: x333), то значи да материја на опасан начин реагује са водом.

- б) Број опасне материје (УН број) узет је из списка материја Правилника РИД означених њиховим хемијским називом (Поглавље 3.2. РИД -а).

На суд-цистернама које се пуне или празне опасном материјом под притиском исписан је максимално дозвољен притисак при експлоатацији.

Ђ - Листике опасности (ДИО 5. РИД -а)

Бр. 1; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7А; 7В; 7С; 7Д; 7Е; 8; 9; 10; 11 и 12.

Е - Ванредни догађај:

1. До доласка органа надлежних за интервенцију, жељезничко особље ће покушати да:

- а) ограничи истицање,
- б) ограничи изливену течност на простор на који се излива,
- в) захвати течност која истиче у интервенцијске судове,
- г) постави преграде у потоцима и каналима и
- д) спријечи истицање у цијеви водоизворишта и канализацију.


2. Ванредни догађај у станици се одмах пријављује отправнику возова.

3. Радник, поред усменог, подноси и писмени извјештај о томе свом руководиоцу.
4. При ванредном догађају код превоза РИД-материја шеф станице извјештава:
- а) диспечера подручне оперативне групе, а он обавјештава главног диспечера Оперативне службе ЖРС,
 - б) најближе професионално ватрогасно друштво,
 - в) најближу станицу јавне безбједности (полицију),
 - г) техничко-колску службу, вучу возова, ЗОП и ЕТД и

- д) савјетника за безбједност.
5. Код истицања РИД-материја већег интензитета, када је сакупљање у интервенцијске посуде немогуће и када се разлива по околини, потребно је обавијестити:
- а) општинско водопривредно предузеће,
 - б) општинску санитарну службу и
 - в) општински штаб цивилне заштите.
6. Жељезнички радници који непосредно учествују у отклањању посљедица ванредног догађаја морају се у потпуности придржавати прописаних мјера заштите и безбједности.

Прилог 5.

Интервенцијска посуда 250 литара

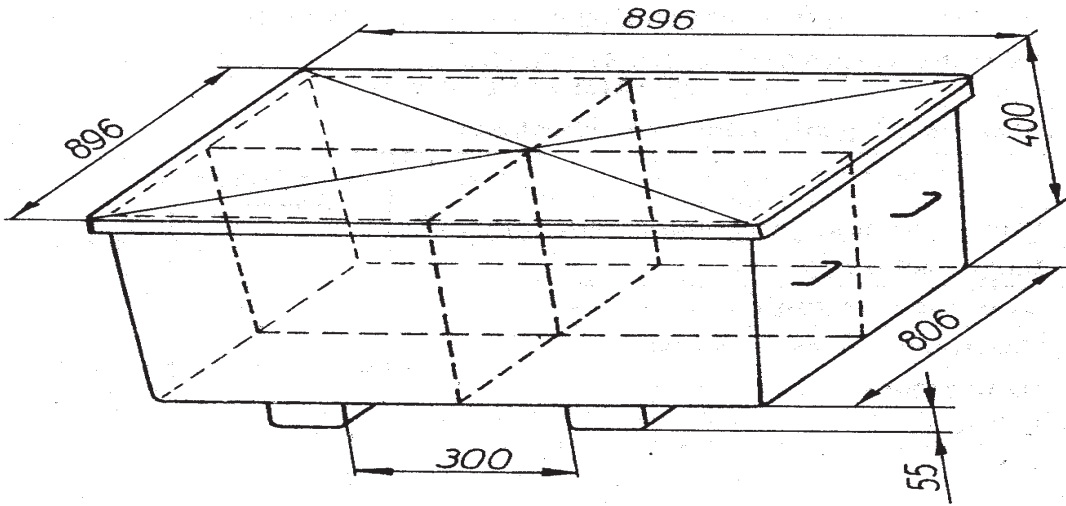

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Назив посуде	Посуда полиестерска
ТИП	Када
Запремина	0,250 m³
Димензије (mm)	896 · 896 · 455
Материјал	Полиестер ојачан стакленим влакнима (Бисфенолни)
Погонски притисак	ОПа
Мах. погон. температура	40 °С
Испитни притисак	ОПа
Намјена (употреба)	За складиштење мање агресивних материја
Година производње	20__

Прилог 6.

ПРЕГЛЕД ТЕЛЕФОНСКИХ БРОЈЕВА
ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ ПРИ ПРЕВОЗУ РИД-МАТЕРИЈА

1. У сваком случају ванредног догађаја:

Назив	Телефон
Диспечер подручне оперативне групе	
Ватрогасно друштво	
Станица јавне безбједности (полиција)	
Техничко-колска служба	
Вуча возова	
ЕТД	
ЗОП	
Савјетник за безбједност	

2. У случају истицања РИД-материје већег интензитета, када је немогуће сакупљање у интервенцијске посуде (разлива се по земљишту)¹⁾

Назив	Телефон
Водопривредно предузеће	
Општинска санитарна служба	
Општински штаб цивилне заштите	

¹⁾ Подразумијева и извјештавање под 1.

ЖРС – ЕВИДЕНЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРЕВОЗУ РИД-РОБЕ	СТАНИЦА:
	Датум утврђивања неправилности:
	Заведено под бројем:
Отправна станица:	Број товарног листа:
Датум отправљања:	Пошиљалац:
Товарено у кола број:	Тежина у килонама:
Назив (именовање) робе по РИД-у:	

I - УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ:

1. Нема табеле степена опасности (ДИО 5. РИД-а)
2. Недостаје одобрење за превоз
3. Назив (именовање) РИД - робе нетачно
4. Недостају листице
5. Недостаје упутство пошиљаоца о посебним мјерама безбједности
6. Прилог
7. Вентили цуре
8. Котао цистерне пушта
9. Неисправност трчећег строја кола и остале техничке мане
10. Остале неправилности
Детаљнији опис неправилности:

II - НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА/НИЈЕ ОТКЛОЊЕНА:

Стављене табеле степ. оп.	Исправљено Наименовање	Стављене листице РИД	Добијена дозвола за пре.
Добијено упут. о безбј.	Скинут претег	Претоварено - - преточено	Отклоњена техн. мана кола
Због отклањања неправилности, задржавање часова:		Испостављен К-162 број:	
Неправилност није отклоњена		Потребно упутство пошиљаоца	

ЕВИДЕНЦИЈУ САСТАВИО

ЖИГ СТАНИЦЕ
СА ДАТУМОМ:

ШЕФ СТАНИЦЕ:

Прилог 8.

EISENBAHNEN DER REPUBLIK SRPSKA - ЕВИДЕНЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ КОД РИД ПРЕВОЗА / - EVIDENZ DER UNREGELMASSIGKEITEN BEI DER BEFORDERUNG VON RIDGUTEN	Станица/Bahnhof: Датум утврђивања неправилности/Datum der festgelegten:
---	--

Отправна станица/Versand Bhf:	Број тов. листа/Frachtbriefnr:
Датум отправљања/Versanddatum:	Пошиљалац/Versender:
Товарене у кола бр./Numer des beladenen Wagens:	Тежина/Gewicht:
Назив робе по РИД-у/ Bezeichnung des Gutes gemäss RID:	

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ/FESTGELEKTE UNREGELMASSIGKEITEN

1. Нема табеле степена опасности (ДИО 5. РИД)/Tafel mit Kennzeichnung der Gefahr fehlt (Anlage V RID)
2. Недостаје одобрење за превоз/Beförderungserlaubnis fehlt
3. Назив РИД-робе није тачан/Bezeichnung des RID-Gütes unrichtig
4. Рубрика 23 ЦИМ-тов. листа није прецртана (x)/Spalte 23 des CIM Frachtbriefes nicht gekreuzt
5. Листица РИД недостаје/RID-Zettel fehltlistok
6. Недостаје упутство о посебним мјерама безбједности/Anleitung des Vesenders über die techn.- und Schutmassnahmen fehlt
7. Претег/Uebergewicht
8. Вентили цуре/Ventile lassen durch
9. Котао цистерне пушта/Kessel lässt durch

Неисправност отклоњена/ Unregelmäss. beseitigt:	Датум отправљања/ Versanddatum:	Пошиљка задржана часова/ Aufenthalt der Sendung (stunden):
Неисправност није отклоњена/ Unregelmäss. ist nicht beseitigt:	Потребно упутство пошиљаоца/ Anweisung des Versenders ist erforderlich:	

Станични жиг са датумом
Bahnhofsstempel

Директор ЖРС
Direktion der Gemeinschaft der ŽRS

ОТПРЕМА ИНТЕРВЕНЦИЈСКЕ
ЦИСТЕРНЕ НА ПРАЊЕ
Број: _____
Датум отпреме: _____
Возом број: _____

Станица која отпрема:
Број интервенцијске цистерне:
Припада станици:

Упућује се у станицу:	Превозни пут:
РИД-материја која је била товарена: (назив по РИД-у, класа, број набрајања, број за означавање опасности и број за означавање опасне материје)	
Додатно упозорење:	

Потребно је извршити	Чишћење и прање	Провјерити исправност централног и испусног вентила цистерне
----------------------	-----------------	---

Извршено дана:	Отпремљено за домовну станицу:
Датум отпреме за домовну станицу:	Возом број:
Превозни пут:	

Шеф станице која отпрема
цистерну на прање:

Шеф станице која отпрема
цистерну са прања:

Станични жиг са датумом

Станични жиг са датумом

Прилог 10.

Облик извјештаја о догађајима у превозу опасних материја

Превозник/Оператер жељезничке инфраструктуре:
Адреса:
Особа за контакт: Телефон: Факс:.....

1. Начин
☐ Жељезницом Рег. број кола
2. Датум и мјесто догађања
Година: Мјесец: Дан:..... Вријеме:.....
Жељезницом ☐ станица ☐ паралелна/ранжирна станица ☐ мјесто утовара/истовара/претовара локација/држава:..... или ☐ отворена пруга: опис пруге: километри:
3. Топографија
☐ градијент/косина ☐ тунел ☐ мост/подвожњак ☐ укрштање
4. Посебни временски услови
☐ киша ☐ снијег ☐ лед ☐ магла ☐ олуја праћена грмљавином ☐ олуја температура: (Целзијусових степени)

- ☐ искакање из шина/слијетање с пута
- ☐ судар
- ☐ прекретање на бок/превртање
- ☐ пожар
- ☐ експлозија
- ☐ губитак
- ☐ техничка грешка

Додатни опис догађаја:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

УН број (1)	Класа	Пакирна група	Процјена оличине губитка материје (kg или l) (2)	Теретни простор (3)	Материјал теретног простора	Врста квара на теретном простору (4)

(3) унијети одговарајући број 1 паковање 2 ИБЦ 3 велико паковање 4 мали контејнер 5 вагон 6 возило 7 вагон цистерна 8 цистерна 9 батеријски вагон 10 батеријско возило 11 вагон с изградним цистернама 12 изградна цистерна 13 велики контејнер 14 контејнер цистерна 15 МЕГЦ 16 преносива цистерна	(4) унијети одговарајући број 1 губитак 2 пожар 3 експлозија 4 квар на конструкцији
---	---

☐ техничка грешка
☐ кршење сигурности утовара
☐ радни узрок (жељезничке дјелатности)
☐ остало:

.....

.....

.....

Лична озољда због укључења опасних материја:

☐ мртвих (број:)

☐ озлијеђених (број:.....)

Губитак предмета:

☐ да

☐ не

☐ пријетећа опасност од губитка

Материјална штета/штета по животну средину:

☐ оцијењени ниво штете ≤ 50.000 евра

☐ оцијењени ниво штете > 50.000 евра

Укљученост тијела

☐ да ☐ пресељење лица бар три сата због укључења опасних материја

☐ затварање јавних саобраћајница бар три сата због укључења опасних материја

☐ не

Ako je potrebno, nadležna tijela mogu zahtijevati dodatna odgovarajuća obavještenja.