



Dijagram 1. Posude iz članka 3. stavka 1. točke 1a, prva alineja

Iznimno, posude koje su namijenjene za nestabilne plinove i padaju unutar kategorija I i II na temelju dijagrama 1. moraju se klasificirati u kategoriju III.

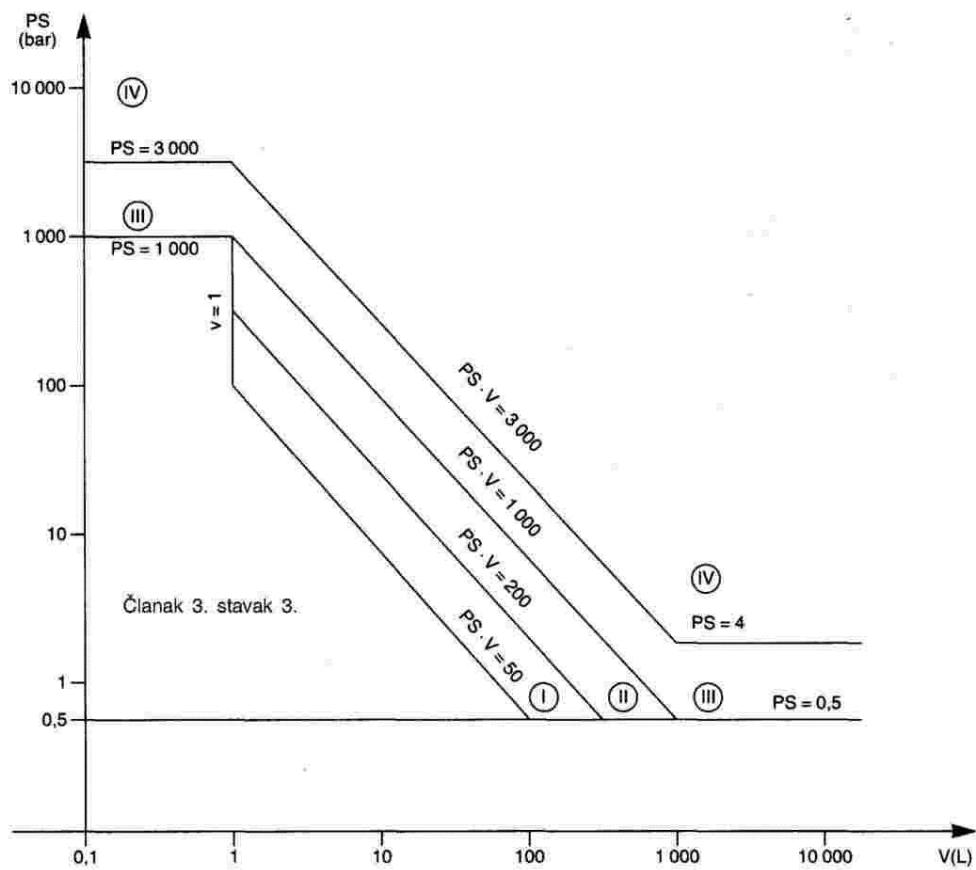


Dijagram 2. Posude iz članka 3. stavka 1. točke 1a, druga alineja

Iznimno, prenosivi aparati za gašenje požara i boce za opremu za disanje moraju se klasificirati najniže u kategoriju III.

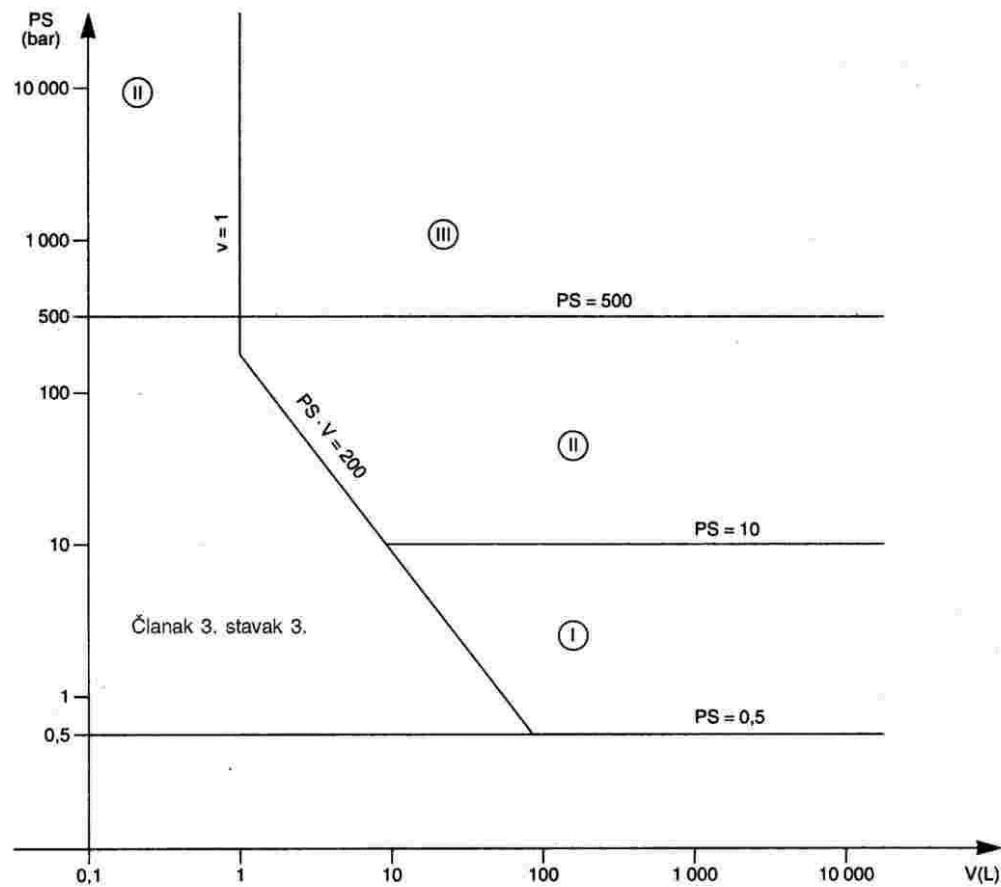


Dijagram 3. Posude iz članka 3. stavka 1. točke 1b, prva alineja

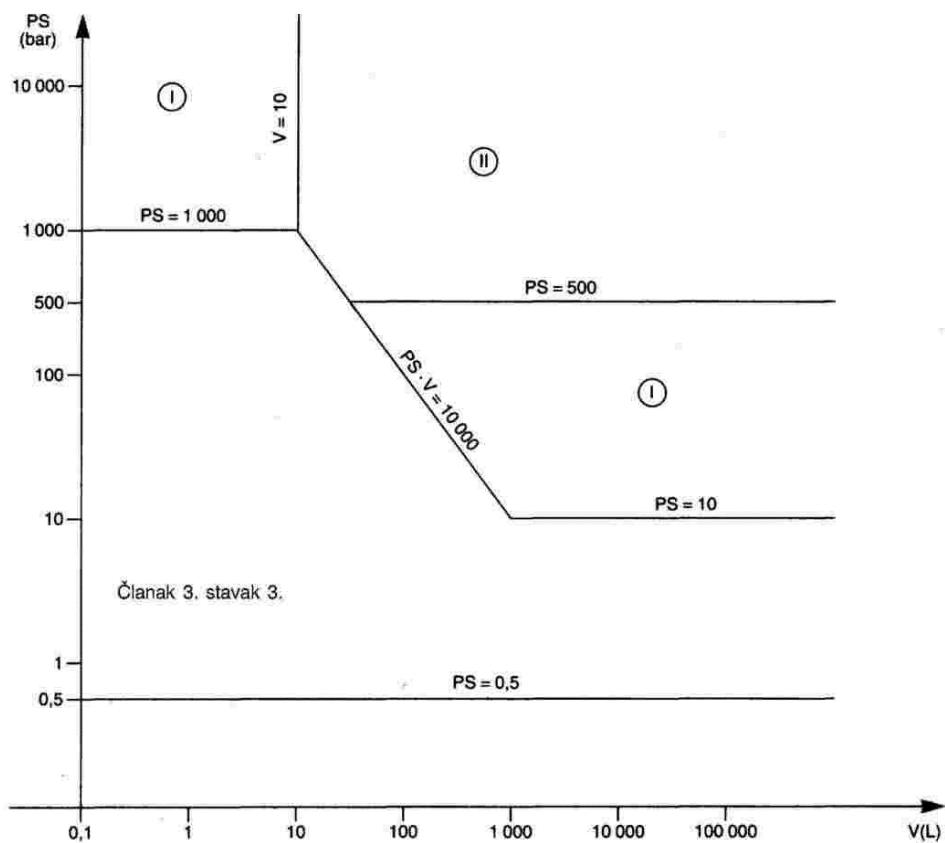


Dijagram 4. Posude iz članka 3. stavka 1. točka 1b, druga alineja

Iznimno, uređaji koji su namijenjeni za proizvodnju tople vode kako je navedeno u članku 3., stavku 2., točki 3. ovoga Pravilnika moraju biti podvrgnuti ili EU ispitivanju konstrukcije (Modul B1) vezano za njihovu sukladnost s bitnim zahtjevima iz točaka 2.10., 2.11., 3.4., 5a i 5b Dodatka I ili provjeri potpunog osiguranja kvalitete (Modul H).

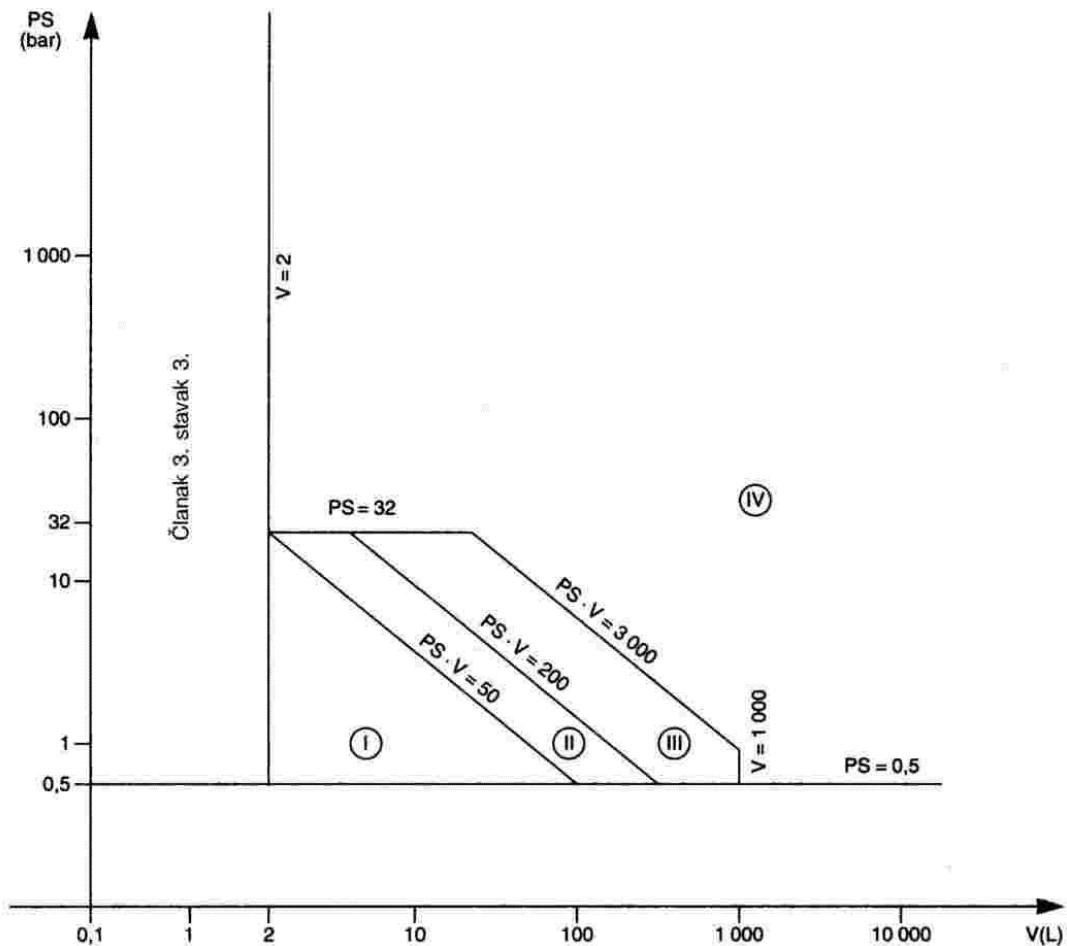


Dijagram 5. Tlačna oprema iz članka 3. stavka 1. točke 2.

Iznimno, konstrukcija tlačnih kuhalja mora biti podvrgнутa postupku ocjenjivanja sukladnosti koji odgovara najmanje jednom od modula kategorije III.

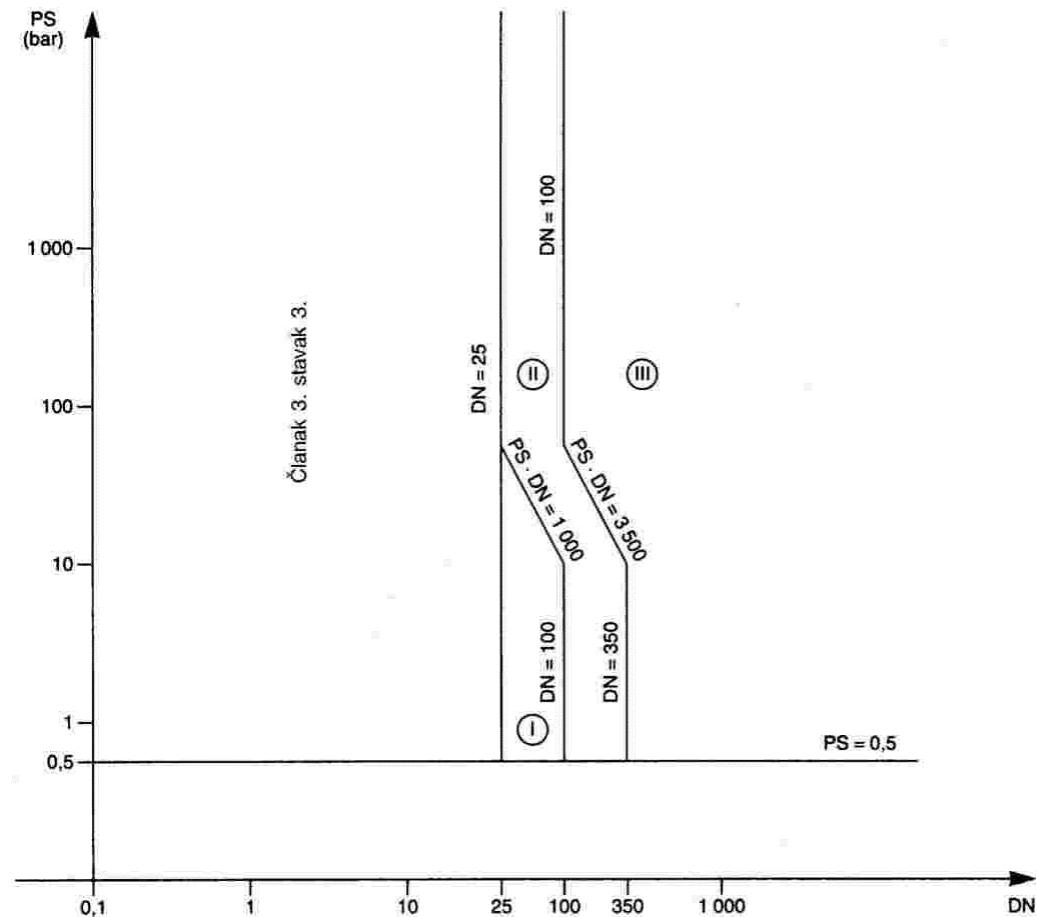


Dijagram 6. Cjevovodi iz članka 3. stavka 1. točke 3a, prva alineja

Iznimno, cjevovodi namijenjeni za nestabilne plinove koji temeljem dijagraama 6. padaju unutar kategorija I ili II moraju biti klasificirani u kategoriju III.

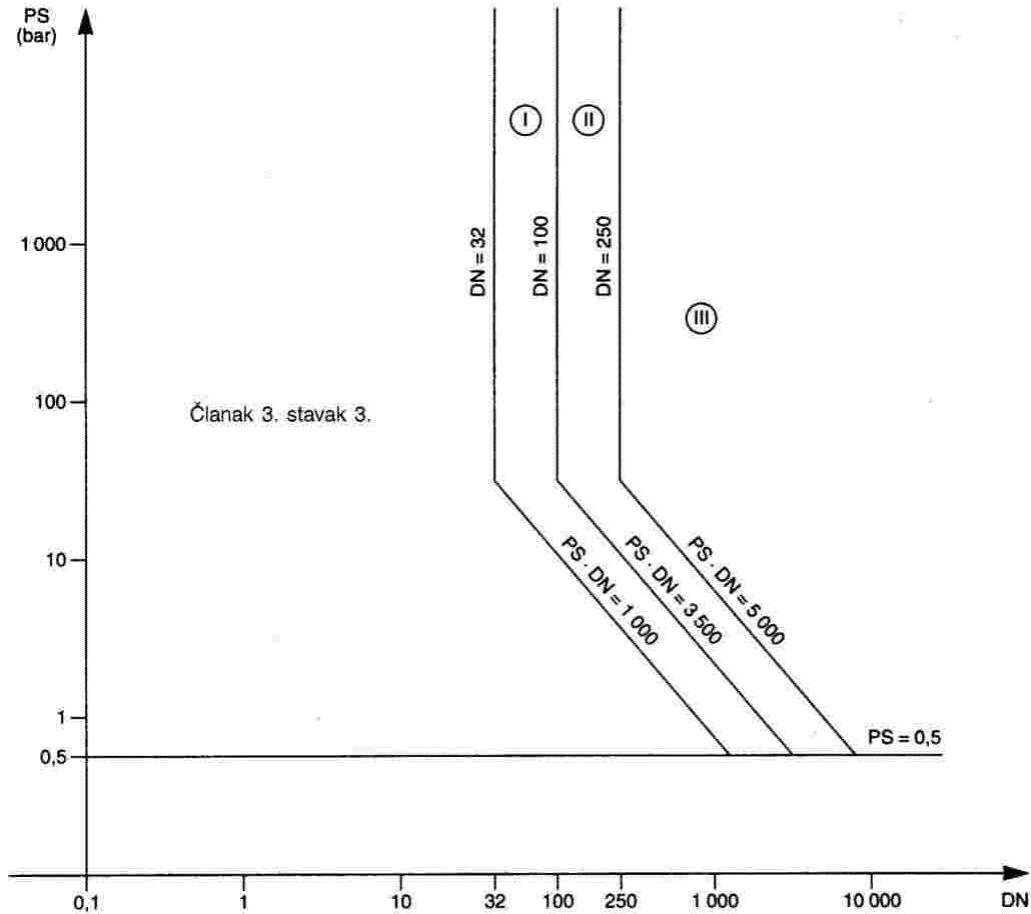


Dijagram 7. Cjevovodi iz članka 3. stavka 1. točke 3a, druga alineja

Iznimno, svi cjevovodi koji sadrže fluide na temperaturi većoj od 350 °C i koji temeljem dijagraama 7. padaju u kategoriju II moraju biti klasificirani u kategoriju III.

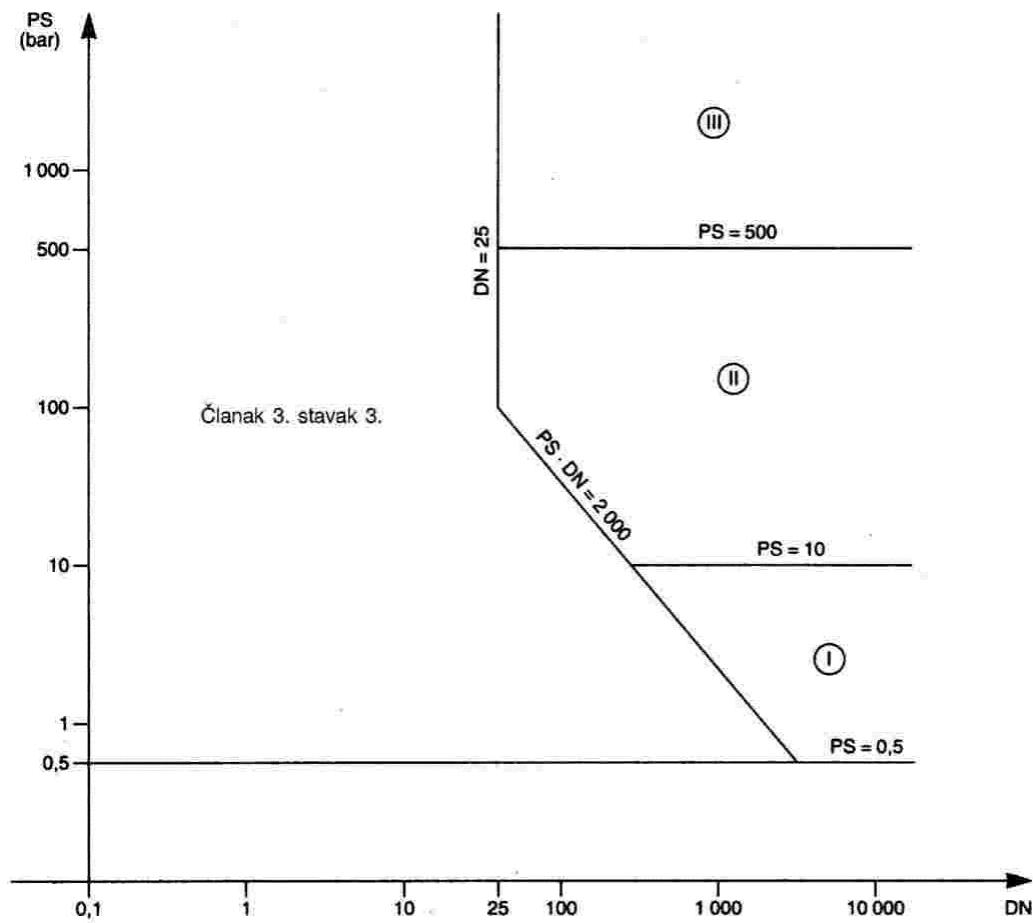

Dijagram 8. Cjevovodi iz članka 3. stavka 1. točke 3b, prva alineja

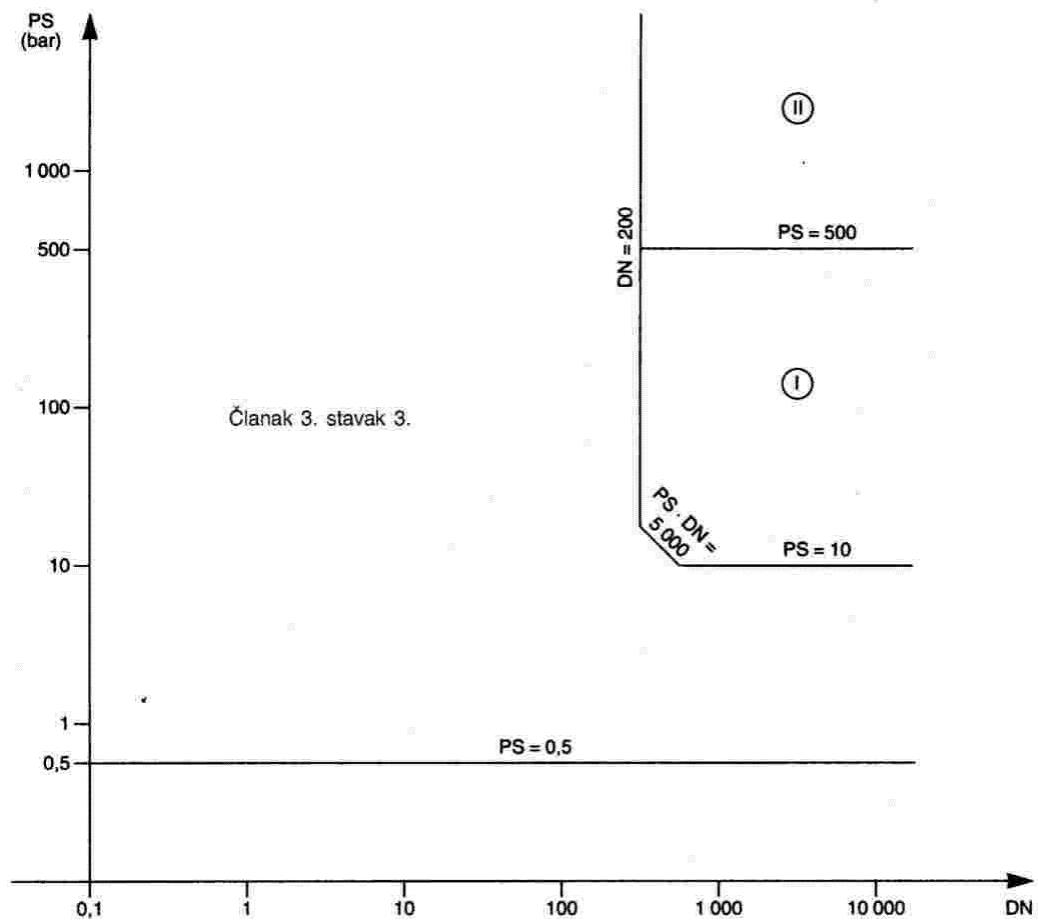

Dijagram 9. Cjevovodi iz članka 3. stavka 1. točke 3b, druga alineja